


中部浄化センター敷地境界の空間線量測定結果 (平成27年8月)

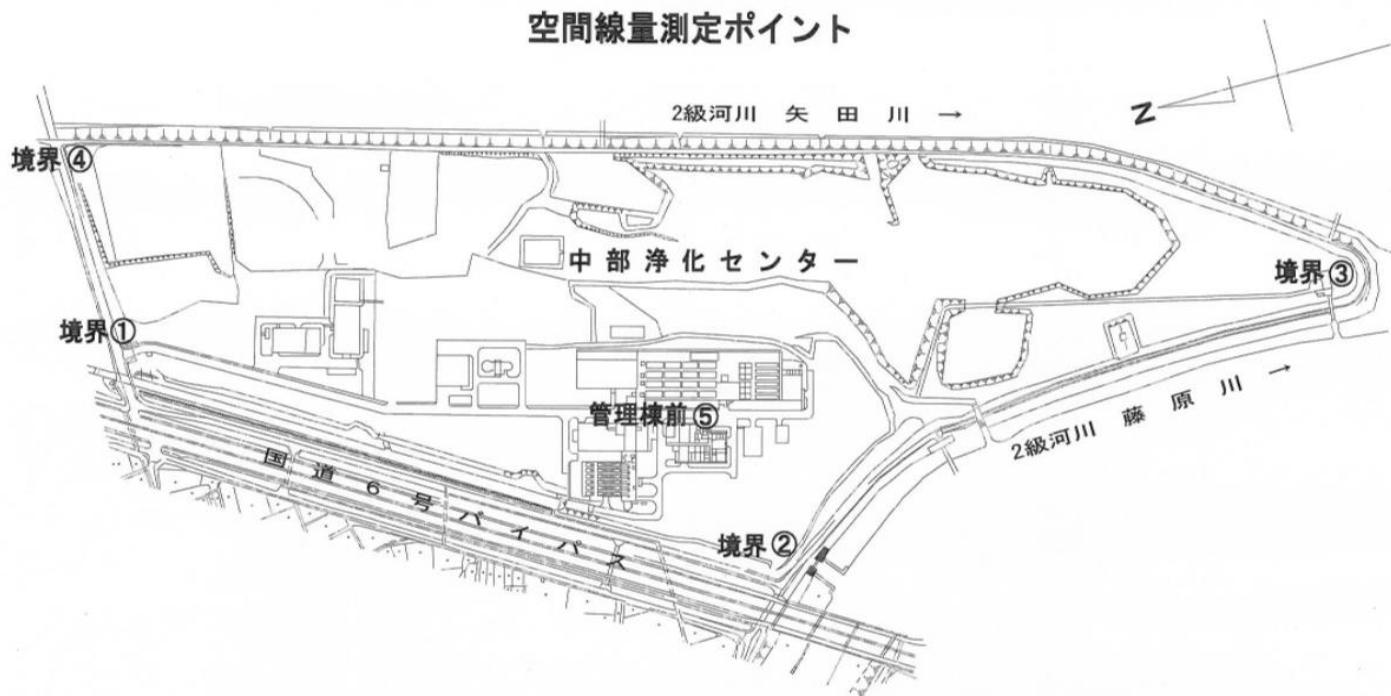

(マイクロシーベルト/時)

測定月日	測定高さ	測 定 箇 所				
		境界①	境界②	境界③	境界④	管理棟前⑤
8月3日	地上1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10
	地上1cm	0.14	0.12	0.09	0.09	0.18
8月10日	地上1m	0.10	0.08	0.07	0.06	0.17
	地上1cm	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14
8月17日	地上1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11
	地上1cm	0.10	0.10	0.08	0.13	0.13
8月24日	地上1m	0.10	0.10	0.09	0.08	0.12
	地上1cm	0.14	0.13	0.09	0.09	0.19
8月31日	地上1m	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11
	地上1cm	0.11	0.09	0.09	0.10	0.17

※1 測定値は、週1回測定したものです。

※2 測定機器：富士電機(株) ハンディサーベイメータ NHE2